SQS-SE-09-0051

取扱説明書

JQA-QM8678
JQA-EM6191
本社・工場
サービス工場

防音型高圧洗浄機

SEL-3010SS/SEL-1620SS

R00　2014/6

このたびはスーパーエース高圧洗浄機をお買い上げいただき

誠にありがとうございます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性格、

性能を十分ご理解の上、適切な取り扱いと保守をしていただき、

いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

―目次―

安全に使用していただくために ····· B1

重要ラベル ····· D1

洗浄機各部の名称 ····· D3

仕様 ····· D4

運転準備 ····· D5

運転方法 ····· D6

使用後の取り扱い ····· D10

保守・点検について ····· D13

定期点検項目 ····· D15

故障診断 ····· D17

わからない事や、故障したら ····· D20

無料修理規定 ····· E1

スーパーエース高圧洗浄機保証書 ····· E2

安全に使用していただくために

本製品は、本書に記載した使用方法に従ってお使いいただく限り、お客様には十分満足いただけるものと信じております。
本書に従わなかった場合、重大な事故の原因になります。

本書中、および本製品に貼付した警告表示で使用している安全標識とその意味はつぎのとおりです。

誤った取扱いをした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が高いものを示す内容です。

誤った取扱いをした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。

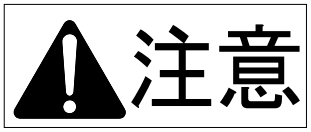

誤った取扱いをした時に、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容です。

●本書中で

が付いた記載事項は、取扱い上特に重要な注意事項です。
注意を怠った場合には、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が高いので必ずお守りください。

●なお、

に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので　必ず守ってください。

当社は、あらゆる環境下における運転・点検・整備のすべての危険を予測することはできません。
したがって、本書や当製品に明記されている警告は、安全のすべてを網羅したものでは、ありません。
本書に書かれていない運転・点検・整備を行った場合、安全に対する配慮が必要です。
取扱店とよくご相談ください。

⚠危険

- 本機は非常に高い圧力水を発生しますので絶対に人、動物、自分の身体に向けて噴射しないでください。この洗浄機は業務用です。すべての危険、警告、注意事項をご確認の上、ご使用ください。
- 高圧水により、人体が負傷した場合、思わぬ事態になっている事が有りますので、早急に医学的処置を必ず行ってください。
- 噴射ガンを噴射する時に高圧水による反動が有りますので両手でしっかりとガン及びランスを握ってください。
- 高所で作業する場合、足場をしっかりと固定して落下防止対策を行い、安全に作業してください。
- 作業時は安全靴、ヘルメット、防護メガネ、防護服を着用してください。
- 本機は水平な場所に設置し、動き出さないような措置をしてください。床面のしっかりした場所で、建物や設備から１ｍ以上離して使用してください。
- 本機のまわりに引火物を置かないでください。また、引火物が充満するような場所で使用しないでください。
- 降雨や雷鳴時は屋外での作業には使用しないでください。感電や落雷の危険があります。
- 本機を使用中、異常を感じたら直ちに機械の使用を中止してください。
- 本機に水や油などがかからないようにしてください。かかった時は乾いた布でよく拭き、十分に乾燥させてください。
- 回転部分のカバー類を取り外したまま絶対に使用しないでください。
- 運転中は回転部分に絶対に近づかないようにしてください。冷却ファン、ベルト、プーリーなどの回転部分に手や身体、衣服などが巻込まれて、けがをするおそれがあります。
- 本機は指定の個所で吊り上げてください。指定以外の個所で吊ると本機の落下につながり大変危険です。
- 本機のすべての部材は高圧力に耐える規格品を使用しておりますので、メーカー純正部品を使用してください。改造は絶対にしないでください。又、本機付属品は、磨耗や破損等が認められる場合には、直ちに当社販売店まで相談してください。

⚠警告

- 過労、病気、薬物の影響のある時、飲酒時、妊娠時は使用しないでください。
- ガン、ランス及び吐出ホースなどの接続はゆるんだり、外れたりすることのないように確実に接続してください。
- 作業中は、高圧ホースを引っ張らないでください。
- 針金などを使ってガンのレバーを固定するようなことは絶対にしないでください。
- 高層建物でホースを垂直にはわす場合は、万一ホースの接続が外れても、ホースが落下しないように中間でホースを固定してください。

⚠警告

・作業終了後も高圧ホースには非常に高い高圧水を蓄圧しています。不用意にガンを握ったり無理に高圧ホース接続金具を外すと人身事故などにつながりますので必ず残圧を抜いてください。機械の故障（ガンの故障やノズル詰り等）で高圧ホースに非常に高い圧力を蓄圧している場合もありますので無理に接続金具を外さないでください。

⚠注意

- 作業中は、高圧洗浄機のまわりをよく見て安全を確認してください。
- 吐出された水を飲用などに用いないでください。
- 清水を使用してください。ゴミ等を吸いますと、故障の原因となり、本機の能力の低下及び損傷につながりますので注意してください。
- 工業用水、井戸水、海水など不純物の混入した水を使用すると故障の原因になります。
- 本機使用の推奨温度は 0℃～40℃までです。吸水温度は最高 40℃までです。
- 圧力調整は指定圧力の範囲で調整を行ってください。上げ過ぎ、下げ過ぎ共に本機故障につながりますので注意してください。
- 冬期、凍結の恐れのある場合は必ず水抜きの作業を行ってください。ポンプが凍結しますと重大な故障の原因となります。0℃以下になる地域では原動機を始動させて高圧ポンプ及び配管ほか付属品に不凍液を吸水させて保管してください。
- 冬期、水抜きを忘れ、凍結をしていると思われるときは、ぬるま湯等で高圧ポンプ及び配管ほか付属品の氷を溶かしてからご使用ください。むりに原動機を起動させますと故障の原因となりますので注意してください。
- 空運転は絶対にしないでください。通常始動後約 10 秒程度で吸水をします。それ以上(最大 1 分間)たっても吸水しない場合は異常です。運転を中止して原因を調べてください。
- 本機の点検、整備、調整を行う場合必ず原動機を停止させ圧力を抜いた後に熱部の冷却等を確認し安全に作業を行ってください。
- 日常点検、整備を必ず行い本機を常に良好な状態にしておいてください。不具合な状態や問題のある状態で操作すると、ケガをしたり本機を故障する原因となります。
- 高圧ホースを延長する場合は 60m までにしてください。60m 以上延長する場合は、当社販売店まで相談してください。
- アスベストや危険粉塵を含む環境や、放射線に被曝した恐れのある環境等で使用もしくは保管された機械は、修理者の健康を害する恐れがある為、修理はお受けできません。

異常がありましたらそのままの状態にして販売店または最寄りの弊社営業所までご相談ください。

重要ラベル

・警告表示は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しい物に張り直して下さい。

・安全銘板の購入は、最寄りの販売店にお申し付けください。

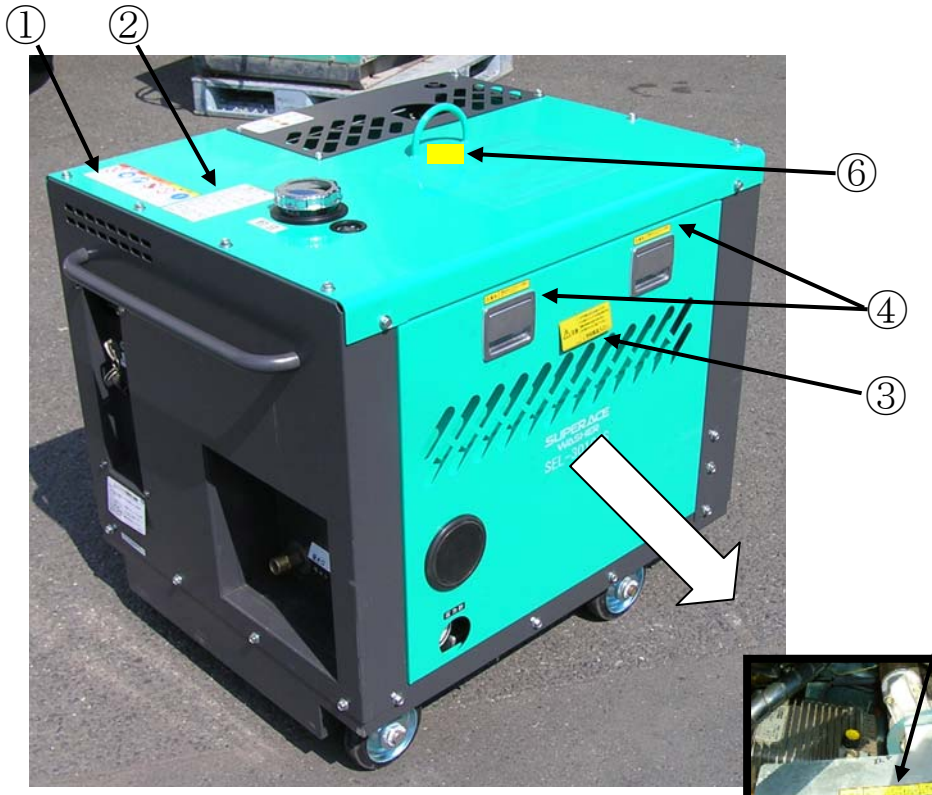

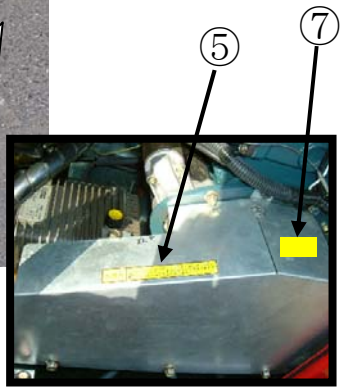

【扉内部プーリーカバー】

① (04000920)

② 排ガスに注意(2418361407710)

④ 運転中はこのカバー…(04000882)



⑤ 運転中はプーリ…(04000886)

⑥吊り位置(04000888)

⑦注意 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ(04339121)

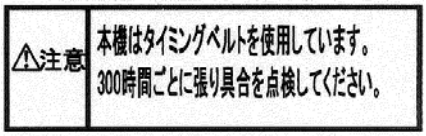

⑧

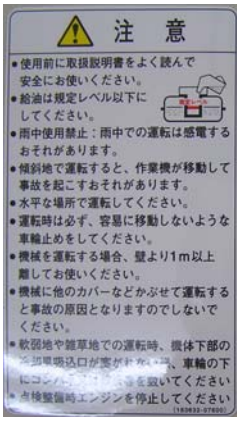

⑨



⑩

各部の名称

燃料給油口
ｴﾝｼﾞﾝ排気口
燃料ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ
ｴﾝｼﾞﾝ排風口
車輪
圧力計
ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
(ｸﾞﾛﾒｯﾄ内部)
ﾎﾟﾝﾌﾟｵｲﾙﾄﾞﾚﾝ

ﾗｼﾞｴｰﾀｷｬｯﾌﾟ
上部ﾊﾟﾈﾙ
ｵｲﾙﾌｨﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ用

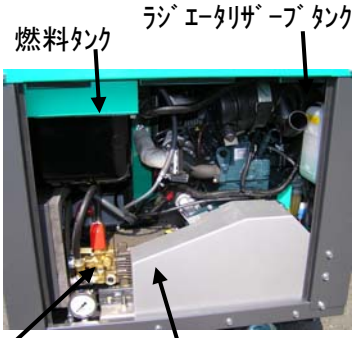
燃料ﾀﾝｸ
ﾗｼﾞｴｰﾀﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ
高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ
ｴﾝｼﾞﾝｽｲｯﾁ
吸水口
余水口
吐出口

ﾗｼﾞｴｰﾀﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ
燃料ﾌｨﾙﾀｰ
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ


ﾊﾞｯﾃﾘｰ

ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙﾄﾞﾚﾝ
ｴﾝｼﾞﾝ冷却水ﾄﾞﾚﾝ

仕　　様

名称		防音型高圧洗浄機	
型式		SEL-3010SS	SEL-1620SS
ポンプ	高圧ポンプ名称	GSRKA7G13NDX	GSRKA4G30NDX
	最大吸水量(L/min)	30	16
	最高吐出圧力 MPa(kgf/cm^2)	10(102)	20(204)
	ポンプ潤滑油量(L)	0.5	
	定格回転数(min^{-1})	1750	
エンジン	搭載機関形式	立形水冷 4 サイクルディーゼル	
	搭載機関名称	Z482(クボタ製)	
	総排気量(cc)	479	
	定格出力	7.4kW(10.0PS)/2800min^{-1}	
	最大出力	9.3kW(12.7PS)/3600min^{-1}	
	定格回転数(min^{-1})	2800	
	始動方式	セルスタート式	
	潤滑油量(上限 L/下限 L)	2.1/1.5	
	冷却水量	2.6L(リザーブタンク 0.6L 含む)	
	使用燃料	ディーゼル軽油　No.2-D(ASTM D975)	
	燃料タンク容量(L)	25	
	燃料消費量(L/h)	3	
	使用バッテリー	42B19L	
大きさ(Lmm×Wmm×Hmm)		922×700×850	
乾燥質量(kg)		198	
付属品		吸水ホース　3/4”×3m 余水ホース　3/8”×3m 吸水ストレーナ　#100 高圧ホース　3/8”×20m 噴射ガン(ノズル#148 タービンガン)	吸水ホース　1/2”×3m 余水ホース　3/8”×3m 吸水ストレーナ　#100 高圧ホース　3/8”×20m 噴射ガン(ノズル#49 タービンガン)

運転準備

１．エンジンオイルの確認

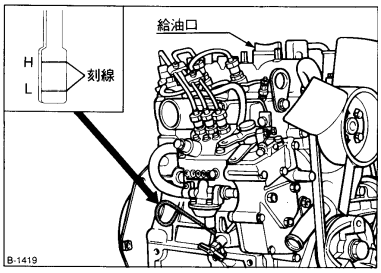

扉を開けて、始動前に必ず点検確認してください。オイル不足は、破損事故が発生します。オイルレベルゲージの上下規定線の間にいつも油量を保つように注意してください。

指定オイル　クボタ純オイル(D10W30)
またはディーゼル用 SAE10W-30(SC 級以上)

２．ポンプオイルの確認

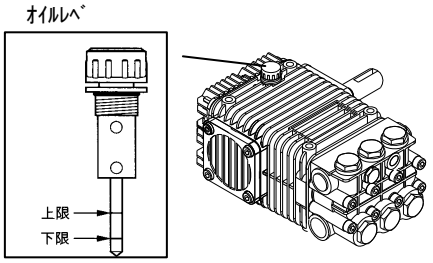

扉を取り外し、オイルレベルゲージを外し、オイルが上限まで入っている事を確認して下さい。不足しているときは、指定のオイルを上限まで補給してください。

指定オイル　SAE10W-30(SC 級以上)

３．冷却水の確認

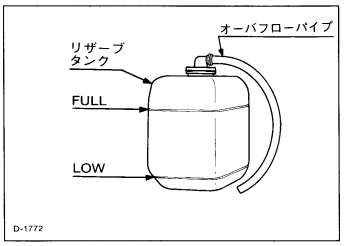

扉を開けて、冷却水がリザーブタンクの FULL-LOW の間にあるか確認してください。冷却水が不足している場合は水道水などの、きれいな水（軟水）をリザーブタンクに補給してください。ラジエータキャップは確実に締めてください。締め方が不完全な場合、または座面にすき間のある場合は、冷却水が漏れて早く減ります。

（１）燃料の確認

燃料タンクに、ディーゼル軽油が十分な量、入っているか確認してください。JIS 規格に適合したディーゼル軽油を気温により使いわけてください。

気温	ディーゼル軽油
-10℃以上	JIS2 号
-10℃～-20℃	JIS3 号
-20℃～-30℃	JIS 特 3 号

（２）ホースの接続準備

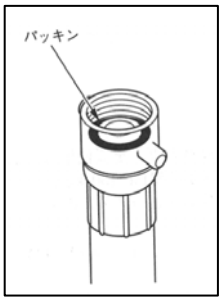

吸水ホース・余水ホースを取り付ける際、パッキンを確認します。特に吸水ホースの場合は本機の振動、吸水不良につながり、ポンプの寿命を縮める事になります。高圧ホースのカプラーを吐出口及びガンに接続してください。

（３）ストレーナ

吸水ストレーナは完全に水に沈め空気を吸わない様にしてください。

（４）本機設置場所

本機を使用する際は水平な場所に設置し、車輪を固定するか輪止メをして、動き出さないような措置をしてください。

（５）扉

運転前に、扉が全て閉じていることを確認してください。

運転方法

１．運転

【エンジンスイッチ】

・エンジンの始動は以下の手順に従って行ってください。
詳細についてはエンジン取扱説明書を参考にして下さい。

（１）燃料コックを”ON”（開）にします。

（２）エンジンスイッチにキーを差し込み”ON”の位置にします。

（３）オイルランプとチャージランプが点灯しているか確認してください。

【パイロットランプ】

水温　　グロー
チャージ　　オイル

（４）シリンダ内を予熱します。キーを”GL”（予熱）に回し、グローランプが消灯すれば予熱
完了です。但し、外気温が-５℃以下のときは、消灯後も約５秒間予熱してください。
※エンジンが温まっている場合はこの操作はいりません。

（５）キーを”ST”（始動）へ回すと、スタータが回り、エンジンが始動します。
※始動したら、すぐにキーから手をはなしてください。

（６）オイルランプとチャージランプが消えているか確認します。
消えない場合は、すぐにエンジンを停止し、点検してください。

（７）約 3～5 分間暖気運転を行ってください。

【燃料ﾌｨﾙﾀｰ詳細図】

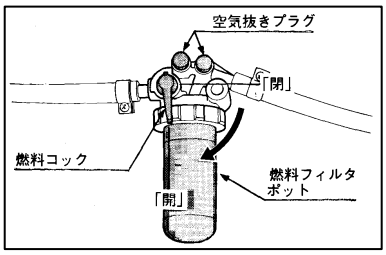

燃料ﾌｨﾙﾀｰ

⚠警告

運転中は、ベルト、プーリー部に近づかないでください。
手や衣類が巻き込まれて、ケガをすることがあります。

⚠危険

・この洗浄機のポンプには、自動エア抜き装置がついていますので、エア抜きの必要はありません。エンジン始動後噴射ガンのレバーを引いてガンを開の状態にするとポンプ内および吸水ホース内のエアーが出てより早く作業にかかれます。この場合エアーが抜けると同時に高圧水が勢いよく噴射します。危険ですのでしっかりとガンとランスを持ってください。

・暖気運転（３～５分程度）後、余水ホースから水が出ているのを確認してから作業を開始してください。

- ガンをしっかり握り作業を開始してください。
- 圧力水が噴射する時には、ガンに反動が生じますので両手でガンをしっかり保持して下さい。

★ タービンガン

タービンガンノズルは直射から円錐状と自在に変えられます。
レバーを奥の方向にすると、円錐状になります。
レバーを手前の方向にすると、直射になります。

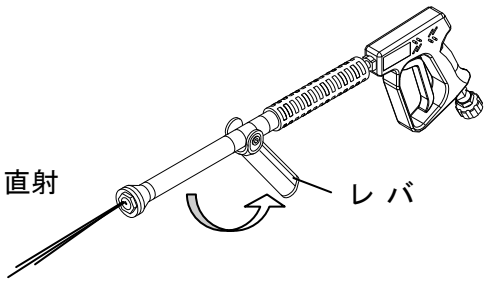

レバーを手前に引くと直射になります。

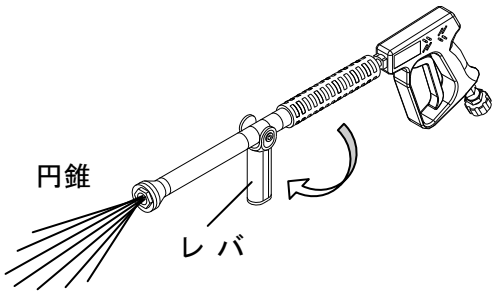

レバーを奥に押すと円錐状になります。

２．圧力調整の仕方

⚠警告

・圧力調整は、洗浄機を始動させ安全の為に一人がガンを握り、他の人が扉のグロメットを取り外し圧力調整バルブ（ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ）を回して必要作業圧力にセットしてください。
圧力を上げる→圧力調整バルブを右方向(時計方向)に回す。
圧力を下げる→圧力調整バルブを左方向(反時計方向)に回す。(最低 3Mpa)
・圧力は、出荷時に規定圧力に調整していますのでそれ以上圧力を上げないでください。
又下げすぎにも注意してください。

圧力調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ)



⚠危険

・洗浄作業をする場合は、両手でしっかりとガンを握り、絶対に人や動物、洗浄作業外の物に向けないでください。又高圧水による反動がありますので、足場をしっかり固定し安全に作業してください。

３．一時中断

（１）ガンのトリガーを放して噴射を停止させてください。
（２）作業終了後はしばらく（２～３分）無負荷で運転した後、エンジンスイッチを”ＯＦＦ”(切)にしてください。
（３）トリガーを握り高圧ホース内の残圧を抜いてください。
（４）危険防止の為、トリガーを安全レバーでロックしてください。

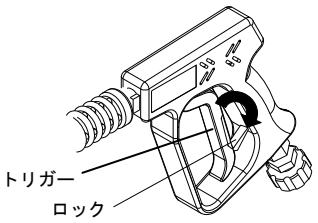

⚠危険

・洗浄作業をする場合は、両手でしっかりとガンとランスを握り、絶対に人や動物、洗浄作業外の物に向けないでください。又高圧水による反動がありますので、足場をしっかり固定し安全に作業してください。

４．非常停止装置について

・本機械には運転中のエンジン油圧低下、水温異常上昇、高圧ポンプ渇水の場合これを検知し、ただちに自動的にエンジンを停止させる装置がついています。保護装置を安全に作動させるため、毎日始動前に次の事項を点検してください。

（１）冷却水量

（２）エンジンオイル量

（３）渇水していないか

・一旦、この装置が作動して緊急停止した場合は、必ずその原因を調査し、異常箇所を修正した上で運転を行うか、弊社に点検をご依頼ください。

緊急停止方法

・キースイッチを[OFF]にしてもエンジンが停止しない場合は、パネルを開け、エンジンのエンジンストップレバーを矢印の方向に押してください。その際、エンジンファンに手を巻き込まないよう気をつけてください。

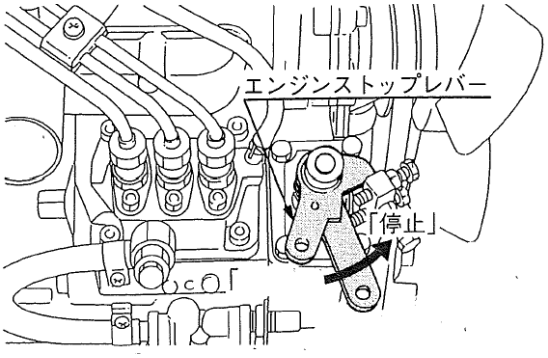

使用後の取扱い

１．作業終了

・作業終了後はしばらく（2～3 分）ガンのトリガーを放して無負荷で運転した後、吸水ホースのストレーナ部を水源より上げて空気を吸わせる状態にしてください。この状態でエンジンをアイドリング回転数で水抜き運転を行い、高圧ポンプ、高圧ホース内の残水を除去してください。水抜き運転後バーナースイッチおよびエンジンスイッチをオフにして下さい。この時高圧ホース内に圧力水が残っていますので必ず噴射ガンのトリガーを握り圧力を抜いてください。

燃料コックを”OFF”（閉）にしてください。

【燃料ﾌｨﾙﾀｰ詳細図】

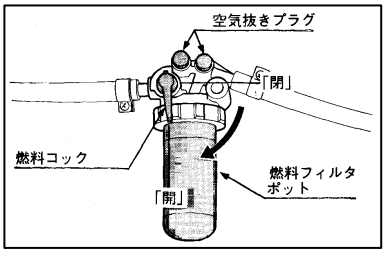

燃料ﾌｨﾙﾀｰ

⚠注意

・水抜きは、３０秒程度で終わります。それ以上の空運転は、高圧ポンプの故障の原因となりますので注意してください。
・凍結のおそれのある場合は、必ず水抜きをしてください。
・不凍液をポンプに吸入させてください。

２．長期格納する場合の手入れ

（１）外部に付着した泥・ほこり・油汚れなどを掃除してください。
（２）定期点検まじかな点検事項は、保管前に済ませてください。
（３）燃料タンク内の結露防止のため、燃料は全て抜き取るかまたは満タンにしてください。
（４）バッテリーのマイナス端子からバッテリーケーブルを外しておいてください。
（５）水・ほこりなどから電装品、ラジエーターおよび排気消音器を守るため、本体にビニールカバーなどをかぶせてください。
（６）保管場所は、湿気やほこりがなく風通しの良い場所を選んでください。
（７）保管中、バッテリーの自然放電処置のため、3 カ月に 1 回補充電をしてください。

３．ノズルが詰まった場合の注意事項

⚠警告

・ノズルが完全に詰まると、高圧ホースの中の高圧水が抜けずに高圧のまま残る為、カプラが固くなります。その状態で無理に緩めるとカプラが勢いよく外れたり、高圧水が噴出することがあります。

（１）ノズルが詰まった時のカプラの外し方

・洗浄作業と同じようにヘルメット、防護メガネ、防護手袋を着用します。

①噴射ガンと高圧ホースの接続部を平らな安定した場所に移動させます。
（作業台上でバイスがあればホース金具を固定します。）

②接続部をウエス等で覆います。
（万が一高圧水が噴出した時にウエス等が緩衝材になります。

③カプラの取付け部をゆっくり緩める。
（圧力を少しずつ抜くことで勢いよく高圧水が噴き出すのを防止します。）

⚠警告

・カプラの接続部で外すとカプラが勢いよく外れることがある為、危険です。カプラ本体を取り付けているネジ部をゆっくり緩めて圧力を少しずつ抜いてください。
・温水仕様の機種に関しては、熱水が噴き出す場合があるので、本機とホースが完全に冷えた事を確認してから作業してください。

【クイックカプラ】

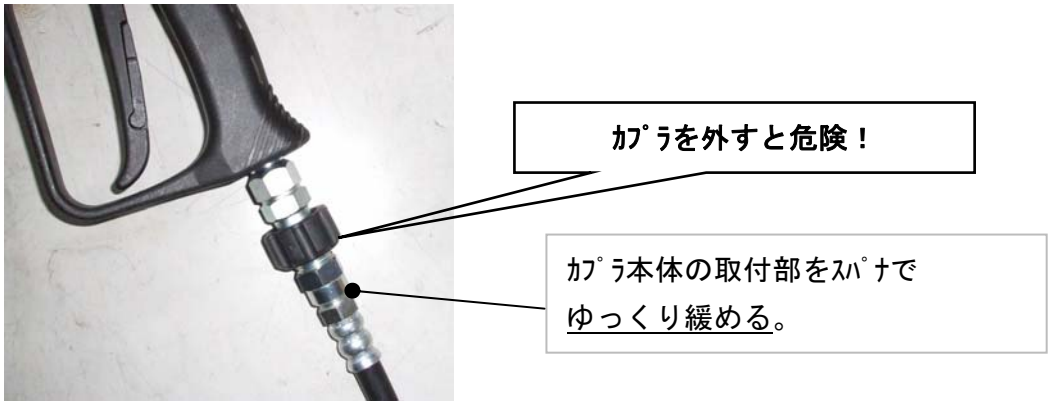

【ワンタッチカプラ】

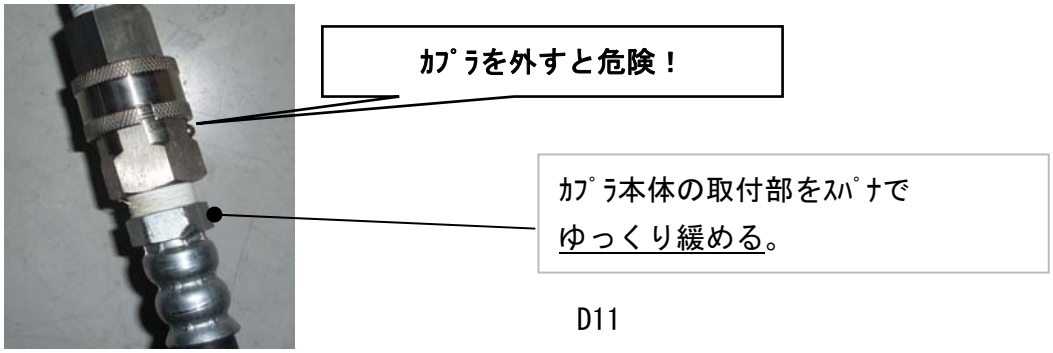

使用後の取扱い

４．寒冷地での保管

・気温が０℃以下の場合は原則として使用しないでください。凍結によりポンプが損傷します。
・使用後の保管場所が凍結の恐れのある場合、必ず不凍液を注入してください。
（不凍液はガソリンスタンドまたは自動車用品店でお求めください。）

（１）止むを得ず寒冷地（１℃以上）で作業する場合
・不凍液処理をしていない場合、必ず暖房設備のある暖められた室内に置いて本体、吸水ホース、余水ホース、高圧ホース、ガンなどを常温で十分に暖めてください。
・ホースが弾性を取り戻し、各部の凍結が完全になくなってから次項の不凍液注入をして機械を作業現場へ搬出してください。搬出中に再凍結させないためです。
・作業中断中の再凍結を防ぐため、運転はできるだけ連続吐出で行い、作業中断の際も低圧で吐出を続けてください。

⚠注意

ホースを含む本機の水経路内に凍結が発生したまま運転しますと、必ず損傷しますので充分注意してください。

■運転終了後の不凍液注入

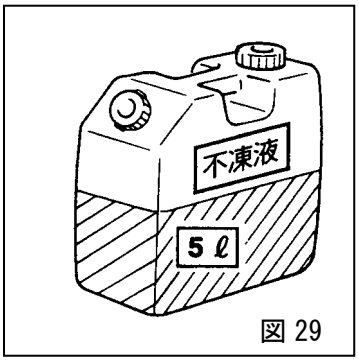

図 29

1)不凍液を５Ｌ程度容器に用意してください。(図 29)。

2)●外部水タンク使用時
ストレーナを水源より取り除き、電源スイッチを手動にします。吸水ホース、余水ホース、高圧ホース、噴射ガンに入っている水を吐出させます。水がなくなりましたらエンジンスイッチを切にします。

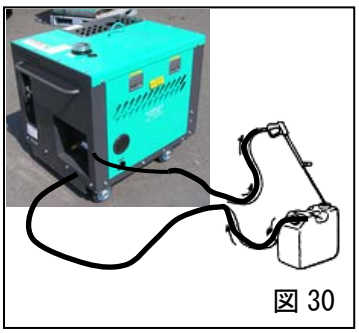
図 30

3)用意した不凍液の容器に吸水ホース・余水ホースを入れ、運転開始の要領で再び電源スイッチを自動にします。

4)ガンを低圧で不凍液の容器の中に吐出させ不凍液を循環させてください。1 分程循環させたら完了です（図 30)。

保守･点検について

⚠危険

・保守、点検時はエンジンの始動はしないで下さい。
・とくにプーリー、ベルト部の保守、点検時には、エンジンキーを抜き、さらにバッテリーケーブル（-）マイナス端子を取り外し、エンジンが始動しないよう対策してください。

１．ポンプ

・オイル交換は本機およびオイルが冷えてから行ってください。
・オイル交換を行う場合は、必ず本機が停止している事を確認してから行ってください。
・ポンプオイルは、本機扉内部のポンプオイルドレンホースを外に出し、ホースクリップをずらしてオイルドレン中栓を取り外し、抜いてください。
・オイルドレン中栓、ホースクリップを元に戻し、指定オイルを上限まで補給してください。
指定オイル　SAE10W-30(SC 級以上)
またはディーゼル用 SAE10W-30(SC 級以上)
・高圧ポンプの潤滑油は 200 時間使用（初回は 50 時間)、
又は 90 日ごとに交換してください。
オイルレベルは常に点検して、減ったら注ぎ足してください。
オイルレベルはオイルレベルゲージで確認してください。





２．エンジン

・エンジンの潤滑油の点検、交換はエンジン取扱説明書に従って行ってください。
・エンジンオイルドレンプラグを取り外して、汚れたエンジンオイルを全て出します
・新しいエンジンオイルを、オイルゲージの上の刻線まで入れてください。
指定オイル　クボタ純オイル(D10W30)
・天板のパネルを取り外すと、エンジン上部のフィラープラグを外すことができます。
オイルジョッキ、オイラー等で入れてください。
・オイル交換は初回 50 時間後に交換し、２回目以降は１００時間毎に交換してください。

【ポンプオイルドレン】

ポンプオイルドレン

エンジンオイルドレン

エンジン冷却水ドレン

３．バッテリー

・バッテリー液は、定期的に点検してください。
扉をあけて、バッテリー前面の液面線の上限(UPPER LEVEL)と下限(LOWER LEVEL)の中間より上に液面があれば適正です。
中間以下のときは、バッテリー液を補給してください。

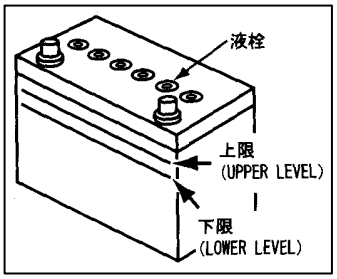

４．燃料タンクの清掃

・燃料タンクの底に水及び不純物が沈殿しますのでタンク本体底部のドレンプラグを取り外し、掃除してください。その際、燃料タンクドレンより燃料がこぼれ出しますので、燃料受けを用意してください。もし燃料がこぼれた時は乾いた布で完全に拭き取り、よく乾かしてください。作業終了後は確実にドレンプラグを取り付けてください。作業時は火気を近づけないでください。

【燃料タンク底部】

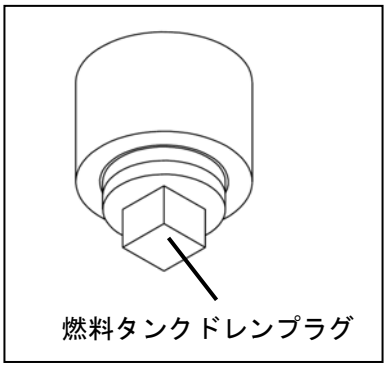

定期点検項目

点検項目	時間（各時間ごとに実施）				
	作業前	50h	100h	200h	300h
【機体】					
各部の締付点検	○				
各部の水もれ点検	○				
各部のオイルもれ点検	○				
各部の燃料もれ点検	○				
異常音、異常振動の点検	○				
ベースとカバー等の損傷、変形の点検	○				
防振ゴムの劣化、損傷、へたりの点検	○				
重要ラベル（ＰＬ）の剥がれ、汚れ、破れの点検	○				
【ホース】					
吸水、余水ホースおよびパッキンの点検	○				
ｽﾄﾚｰﾅｰ、ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ、ﾗｲﾝｽﾄﾚｰﾅｰの点検・清掃	○				
高圧ホース、カプラおよびパッキンの点検	○				
ガンの水もれ点検	○				
【配線】					
配線外被の損傷点検	○				
配線結束状態の点検	○				
【配管】					
中間ホースの点検	○				
圧力計の点検	○				
自動エア抜き装置の点検					●
圧力SWの点検・清掃					●
アンローダーの点検・清掃					●
【高圧ポンプ】					
オイルの点検	○				
オイルの交換		○（初回のみ）		○	
バルブの点検					●
シールの交換					●
プランジャーの点検					●
【その他】					
タイミングベルトの異音点検	○				
タイミングベルトの調整					●

＊上記の時間は点検の目安であり耐久時間を示したものではありません。
＊使用条件によっては表記時間より早期の点検が必要となる場合があります。
＊●は技術や専用の工具を必要としますので、お買い上げ販売店にお申しつけください。

エンジンまわり定期点検項目

No	点検項目	使用時間										1年ごと	2年ごと
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
1	エンジンオイルの交換	◎		○		○		○		○			
2	オイルフィルタ カートリッジの交換	◎				○				○			
3	燃料フィルタの清掃	○		○		○		○		○			
4	燃料フィルタエレメント の交換									○			
5	燃料タンク内の沈殿物の 除去									○			
6	燃料・燃料戻しパイプ およびバンドの緩み点検	○		○		○		○		○			
7	燃料・燃料戻しパイプ およびバンドの交換												○
8	エアクリーナ エレメントの清掃	○		○		○		○		○			
9	エアクリーナ エレメントの交換											○ 6回清掃ごと	
10	ラジエータホース締付け クランプの緩み点検			○			○			○			
11	ラジエータ内部の洗浄									○			
12	ラジエータホースおよび クランプの交換												○
13	バッテリ液の点検	○		○		○		○		○		○	
14	バッテリの交換												○
15	ファンベルトの張り点検	◎		○		○		○		○			
16	ファンベルトの交換												○ または 500時間ごと
17	冷却ファンの亀裂点検	○		○		○		○		○			
18	冷却水の交換												○
19	電気配線の損傷・汚損 および接続部の緩みの点 検	○		○		○		○		○		○	

(1)◎は，ならし運転の50時間後に必ず行ってください。
(2)500時間以後，2年以後も同様に，周期的に実施してください。
(3)No.6，No.11は使用しなくても，６カ月毎に点検してください。
(4)ファンベルトの交換は２年，または，500時間の早い方で交換してください。
(5)バッテリ電解液は年間使用時間が100時間以内の場合，１年ごとに点検を行なってください。

※エンジンまわり定期点検項目の詳細についてはエンジン取扱説明書をご参照下さい。

故障診断

症　　状	原　　因	対　　策
水を全く吸わない。	水タンクに水が入っていない。	タンクに水を入れてください。
	ポンプ内のバルブのこう着。又はゴミが詰っている。	バルブの清掃・交換。
	ポンプが空気を吸っている。	吸水口のホースジョイントの増し締め。 又は O リングの点検・交換。
	吸込み揚程が高すぎる。	揚程を 2m 以内にしてください。
	ラインストレーナの目詰まり。	ラインストレーナの清掃。
	水タンク内ストレーナの目詰まり。	タンク内ストレーナの清掃。
	吸水ホースストレーナの目詰まり。	吸水ホース先端のストレーナを清掃。
	ポンプ内のシール・パッキンの磨耗、損傷	シール・パッキンの交換。
圧力が規定圧まで上がらない。	ポンプが空気を吸っている。	吸水口のホースジョイントの増し締め。 又は O リングの点検・交換。
	ポンプ内のバルブのこう着。又はゴミが詰っている。	バルブの清掃・交換。
	ガンノズルの磨耗。	ガンノズルの交換。
	圧力調整バルブ(ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ)からの圧力漏れ。	圧力調整バルブ(ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ)の分解整備。ﾊﾞｲﾊﾟｽﾆｯﾌﾟﾙ・ﾛｰﾜﾋﾟｽﾄﾝの交換。
圧力が安定しない。	圧力調整バルブ(ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ)のゴミ詰り。磨耗。	圧力調整バルブ(ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ)の分解整備。必要に応じて部品の交換。
	ポンプ内のバルブの磨耗。	バルブの交換。
	ポンプ内のシール・パッキンの磨耗、損傷	シール・パッキンの交換。

■エンジンの不調とその処置方法

もしエンジンの調子が悪い場合があれば，次の表により診断し、適切な処置をしてください。

症　　状	原　　因	対　　策
始動困難な場合	(1)燃料が流れない	(1) 燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分を除く。 (2) 燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。
	(2)燃料送油系統に、空気や水が混入している	(1) パイプおよび締付けバンドを点検し、損傷があれば新品と交換又は補修する。 (2) 空気抜きをする。 (3) 水を取除く、燃料を入替える。
	(3)寒冷時にオイル粘度が高く、エンジン自体の回転が重い。	(1) ラジエータに熱湯をそそぐ。 (2) 気温によつてオイルの使い分けをする。(冬期はD10W30を使用)
	(4)バッテリが上がり気味で、回転力が弱くなって圧縮を起す勢いがない。	(1) バッテリを充電する。
出力不足の場合	(1)燃料不足	(1) 燃料を補給する。 (2) 燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
	(2)エアクリーナの目詰まり。	(1) エレメントを清掃する。
突然停止した場合	(1)燃料切れ	(1) 燃料を補給する。 (2) 燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
排気色が悪い場合	(1) 燃料が悪い。 (2) エンジンオイルの入れ過ぎ。	(1) 良質の燃料に交換する。 (2) 正規のオイル量にする。
オーバーヒートした場合	(1) 冷却水が沸騰したため。	(1) 冷却水の量（不足）および水もれの点検 (2) フアンベルトの張り（緩み）の点検 (3) 防虫網の清掃および、ラジエータフインチューブ間のゴミの清掃

■バッテリの故障と処置方法

症　　状	原　　因	対　　策	故障防止法
セルがかからない。	充電をおこたっていた。	普通充電法で、長時間充電する。	バッテリは、無理に使わず、充電は早めに行う。（過放電は避ける。）
	ターミナルの接続不良。	ターミナル部をよく洗って締付ける。	ターミナルは清潔にしっかりと締付けて、グリースを塗り防錆処理をほどこす。
	寿命の到来。	バッテリ交換。	ー
はじめから、セルがかかりにくく、ライトがすぐ暗くなる。	充電が不完全だった。	普通充電法で、長時間充電する。	使用する前に、充電を完全に行う。
液口から見ると、極板上部が白くなった。	電解液が不足したままで使っていた。	蒸留水を補給して充電する。	液量の点検を定期的に行う。
	バッテリを使いすぎ、しかも充電をおこたった。（過放電になった）	普通充電法で、長時間充電する。	バッテリは、無理に使わず、充電は早めに行う。
充電をしても、充電できない。	寿命の到来。	バッテリ交換。	ー
端子の腐食がひどく、端子が熱くなる。	ターミナルの接続不良、ターミナル部がよこれている。	ターミナル部分を洗い、よく締付ける。	ターミナル部を清潔にしっかりと締付けて、グリースを塗り防錆処理をほどこす。
液の減りかたが早い。	電そうに、ひび割れ針穴などがある。	バッテリを交換する。	取付けは、がたのないようにする。

わからない事や、故障したら

●ご使用のスーパーエース高圧洗浄機についてわからない事や故障が生じた時に、
次の事を確認の上、販売店又は、弊社までお問い合わせください。

（1）型式名と機番
（2）ご使用状況（どんな時に）
（3）ご使用時間
（4）故障状況（水を吸わない、圧力が上がらない、原動機が始動しない等）

無料修理規定

1. 保証の内容

製品を構成する純正部品に、材料又は製造上の不都合が生じた場合、この保証書に示す期間と条件に従って、無償修理致します。(以下この無償修理を保証修理といいます。)
保証修理は部品の交換、あるいは補修により行います。また、取り外した
不都合部品はスーパー工業㈱の所有となります。

2. 保証期間

保証修理の受けられる期間は製品を引き渡した日より起算し、一年間以内といたします。

3. 保証できない事項

(1) 次に示すものに起因する不具合は保証修理致しません。

① 弊社の「取扱説明書」に示す正しい取扱い操作や日常・定期点検方法・禁止事項・保管方法を守らず、それが原因で生じた故障と認められた場合。
② 弊社が示す使用の限度を越える使用。
③ 弊社が認めていない改造又は変更。
④ 純正部品及び指定している油脂類(潤滑油・燃料油等)以外の使用。
⑤ 経時変化による自然変色発錆。
⑥ 機能上に影響のない単なる感覚的現象(音・振動・外観上の軽微な傷等)
⑦ 天災・地変による損傷。
⑧ 弊社以外で修理され、それが原因で生じた故障と認められた場合。
⑨ アスベストや危険粉塵を含む環境や、放射線に被曝した恐れのある環境等で使用もしくは保管された機械は、修理者の健康を害する恐れがある為、修理はお受けできません。

(2) 次に示すものの費用は負担いたしません。

① 損傷部品を紛失された場合の修理費用。
② 不具合による休業保証・レンタル料・電話代等二次的損失。
③ 下記に示す消耗部品及び油脂類等。
各フィルタエレメント・ランプ・計器類・ノズル・パッキン・ゴムホース・シール等及びこれに類する消耗部品 。

＜ご注意＞

保証の請求には、必ず本証書をご提示ください。ご提示なき場合は保証しかねる場合があります。

ご使用の前に取扱説明書をよく読んでください。

スーパーエース高圧洗浄機
保　証　書

このたびはスーパーエース高圧洗浄機をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
下記記載の製品について本書記載内容（無料修理規定）で保証いたします。なお、この保証書は日本国内で使用される場合に適用いたします。

機種・品番		SEL-3010SS/SEL-1620SS
保証期間		製品引渡し日より起算し１年間または 使用時間 500 時間のいずれか早く達した期間まで
納入年月日		平成　　年　　月　　日
お客様	ご住所	
	お名前	
	電話番号	
納入店名	住所・店名 電話　　（　　）	

スーパー工業株式会社

本社・大阪支店　大阪府摂津市鳥飼本町５丁目 3-7
〒566-0052　TEL(072)653-2721　FAX(072)653-2354

大　阪　工　場　大阪府摂津市鳥飼本町２丁目 2-48
〒566-0052　TEL(072)654-3990　FAX(072)653-2912

東京支店　東京都江戸川区中央４丁目 15-13
〒132-0021　TEL(03)3653-2411　FAX(03)3653-2420

名古屋営業所　愛知県名古屋市緑区野末町 208
〒458-0915　TEL(052)626-3701　FAX(052)626-3702

札幌営業所　札幌市白石区菊水７条１丁目 1-24
〒003-0807　TEL(011)823-3661　FAX(011)823-3666

福岡営業所　福岡県粕屋郡志免町別府北３丁目 5-8
〒811-2205　TEL(092)622-6273　FAX(092)622-6279

広島営業所　広島市佐伯区五日市中央７丁目 25-23
〒811-2205　TEL(082)208-4885　FAX(082)208-4886

サービス工場　大阪府摂津市鳥飼本町５丁目 1-7
〒566-0052　TEL(072)653-2721　FAX(072)653-2354

沖縄駐在所　沖縄県那覇市首里当蔵町 1-18-3
〒903-0812　TEL(098)887-0089　FAX(098)887-0089

http://www.super-ace.co.jp　E-mail:info@super-ace.co.jp